

**1/S1**  
v 3.3 (SI)

# **PREZRAČEVALNE REŠETKE**

OAH, OAV, OAB, OAK, OAN, OAS, OAM,  
OCM, PCR, ORP, PTR, CCH, CCV, NRA,  
NRK




**VSEBINA**





Aluminijaste rešetke.....	9
Ostale rešetke.....	12
Rešetke za ventilatorske konvektorje.....	13
Jeklene rešetke.....	14
Linijske rešetke.....	15
Nastavni deli.....	18
Oznaka za naročilo.....	19
Načini vgradnje.....	20
Priključne komore.....	23
Tabele efektivnih površin.....	26
Izborni diagrami.....	29

## Oznake


$V$ ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	- Pretok zraka
$v_{\text{ef}}$ ( $\text{m/s}$ )	- Efektivna hitrost
$v_L$ ( $\text{m/s}$ )	- Hitrost curka na razdalji $L$
$B \times H$ (mm)	- Nazivna dimenzija rešetke
$A_{\text{ef}}$ ( $\text{m}^2$ )	- Efektivna površina
$h$ (m)	- Razdalja od distributivnega elementa do bivalne cone
$D$ (m)	- Horizontalna oddaljenost med dvema rešetkama
$L$ (m)	- Domet curka
$i$	- Indukcija (skupna količina zraka u gibanju/pretočna količina zraka)
$t_z$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	- Temperatura dovedenega zraka
$t_p$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	- Sobna temperatura zraka
$t_L$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	- Temperatura zraka na razdalji $L$
$\Delta t_z$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	- $(t_z - t_p)$
$\Delta t_L$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	- $(t_L - t_p)$
$b_{0,2}$ (m)	- Sirina curka (oddaljenost sredine curka in mesta na katerem je $v=0,2\text{m/s}$ )
$y_t$ (m)	- Odklon curka
$\alpha$ (°)	- Kot širjenja curka
$\beta$ (°)	- Kot lamel
$L_{WA}$ (dB(A))	- Nivo zvočne moči
$\Delta p$ (Pa)	- Padec tlaka

## Slika dovoda zraka


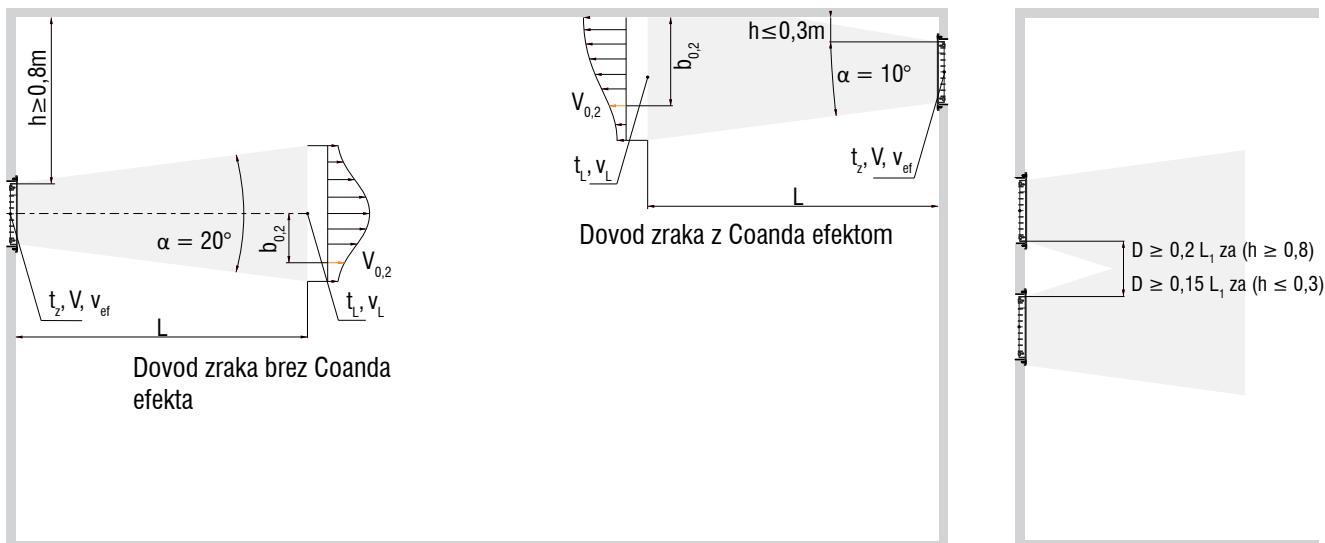


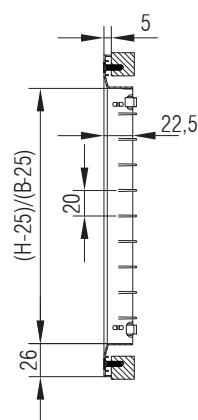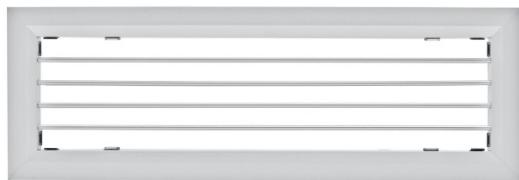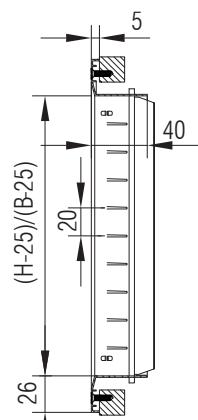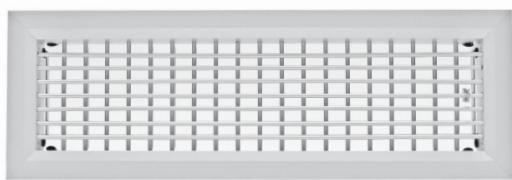
**ALUMINIJASTE REŠETKE**

OAH 2

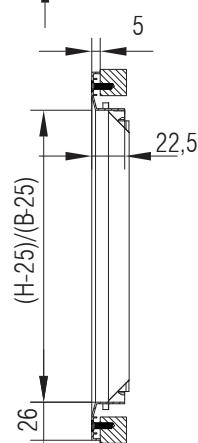- okvir in lamele iz eloksiiranega aluminija
- prednja vrsta horizontalno nastavljenih lamel
- zadnja vrsta vertikalno posamično nastavljive lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno


OAV 1

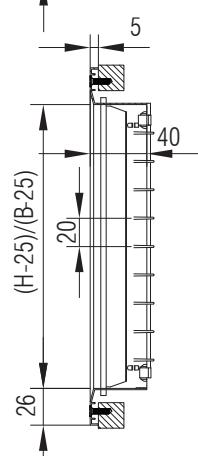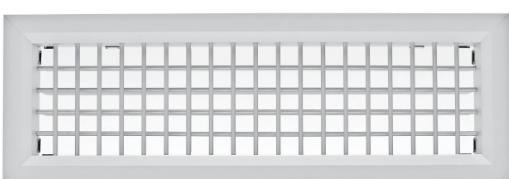- okvir in lamele iz eloksiiranega aluminija
- ena vrsta vertikalno nastavljenih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno


OAV 2

- okvir in lamele iz eloksiiranega aluminija
- prednja vrsta vertikalno nastavljenih lamel
- zadnja vrsta horizontalno posamično nastavljive lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

\*Opcije






\*\*Načini vgradnje

\*\*\*Standardne dimenzije

stran 20


stran 21

stran 13

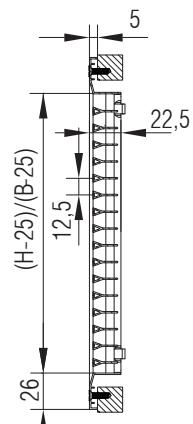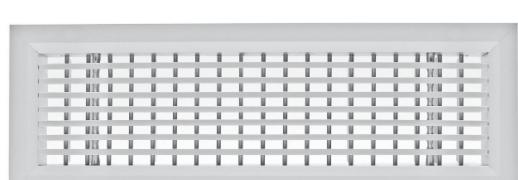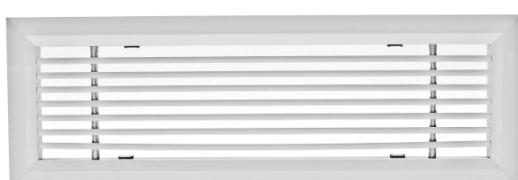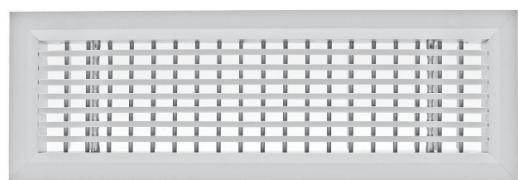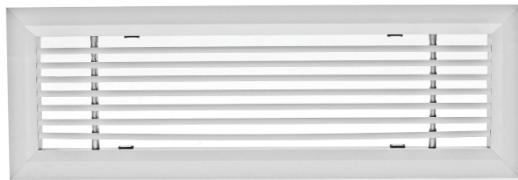


OAB 1-0

- okvir in lamele iz eloksiранega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

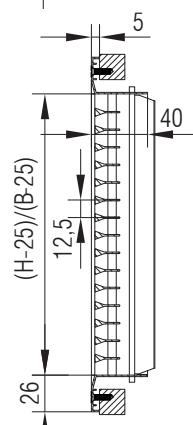


OAB 2-0

- okvir in lamele iz eloksiранega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- drugi red vertikalne posamično nastavljive lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

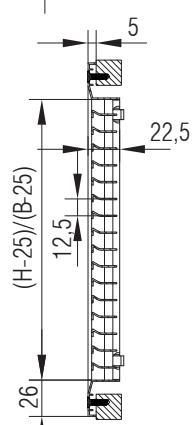

OAB 1-15

- okvir in lamele iz eloksiранega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

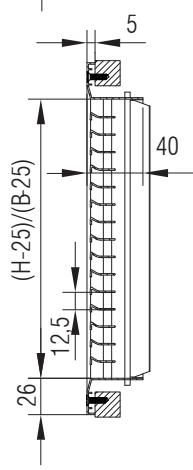

OAB 2-15

- okvir in lamele iz eloksiранega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamel
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- drugi red vertikalne posamično nastavljive lamele
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

\*Opcije



\*\*Načini vgradnje

\*\*\*Standardne dimenzije


stran 20

stran 21



stran 13

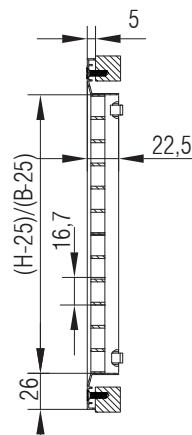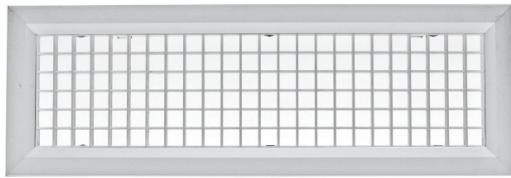
OAK


- okvir iz eloksiranega aluminija
- fiksna plastična pravokotna mreža
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

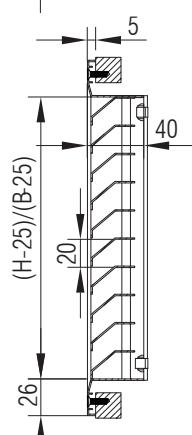
OAN

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno za vgradnjo v steno

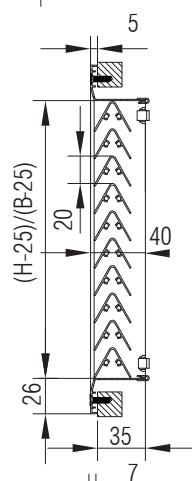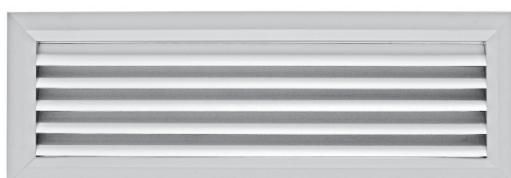
OAS

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)

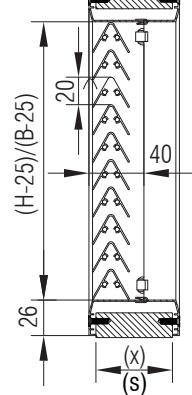
OAS - R

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta horizontalno fiksnih lamele
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim proti okvirjem z zadnje strani vrat
- OAS-R poznana debelina vrat (s=35-50mm)

\*Opcije





\*\*Načini vgradnje

\*\*\*Standardne dimenzije

stran 20

stran 21

stran 13

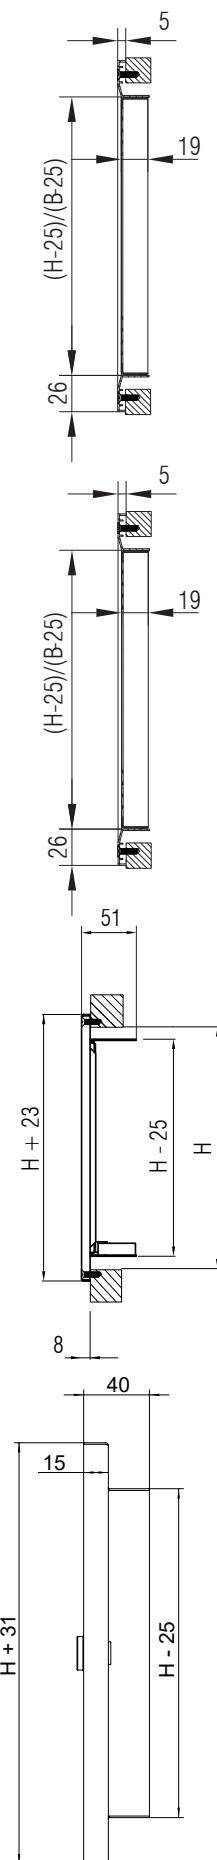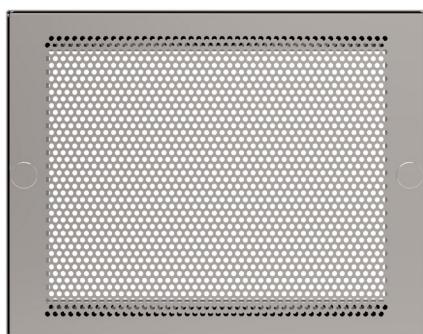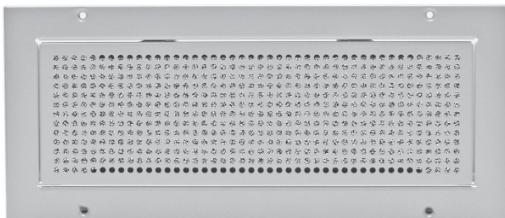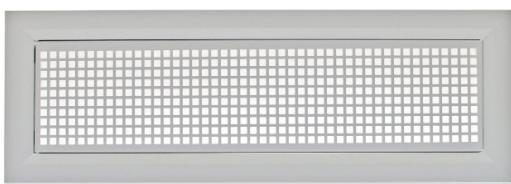

## OSTALE REŠETKE

### OAM

- okvir iz eloksiranega aluminija
- fiksno satje iz aluminijaste pločevine
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno v steno

### OCM


- okvir iz eloksiranega aluminija
- perforacija iz perforiranega jekla
- perforacija 6x6 mm, korak 8,5 mm
- barvano v RAL 9010
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno v steno

### PCR

- stenska in stropna montaža
- okvir in pokrov iz perforirane jeklene pločevine barvano v RAL 9010
- namestitev z vidnimi vijaki na okvir
- mehanizem za zapiranje nasprotni strani pokrova
- perforirani del se odpre okoli osi na stranici B

### OCP

- okvir iz nerjavečega jekla
- fiksna mreža iz perforirane jeklene pločevine
- okrogla perforacija
- vijačna vgradnja (samo stena)

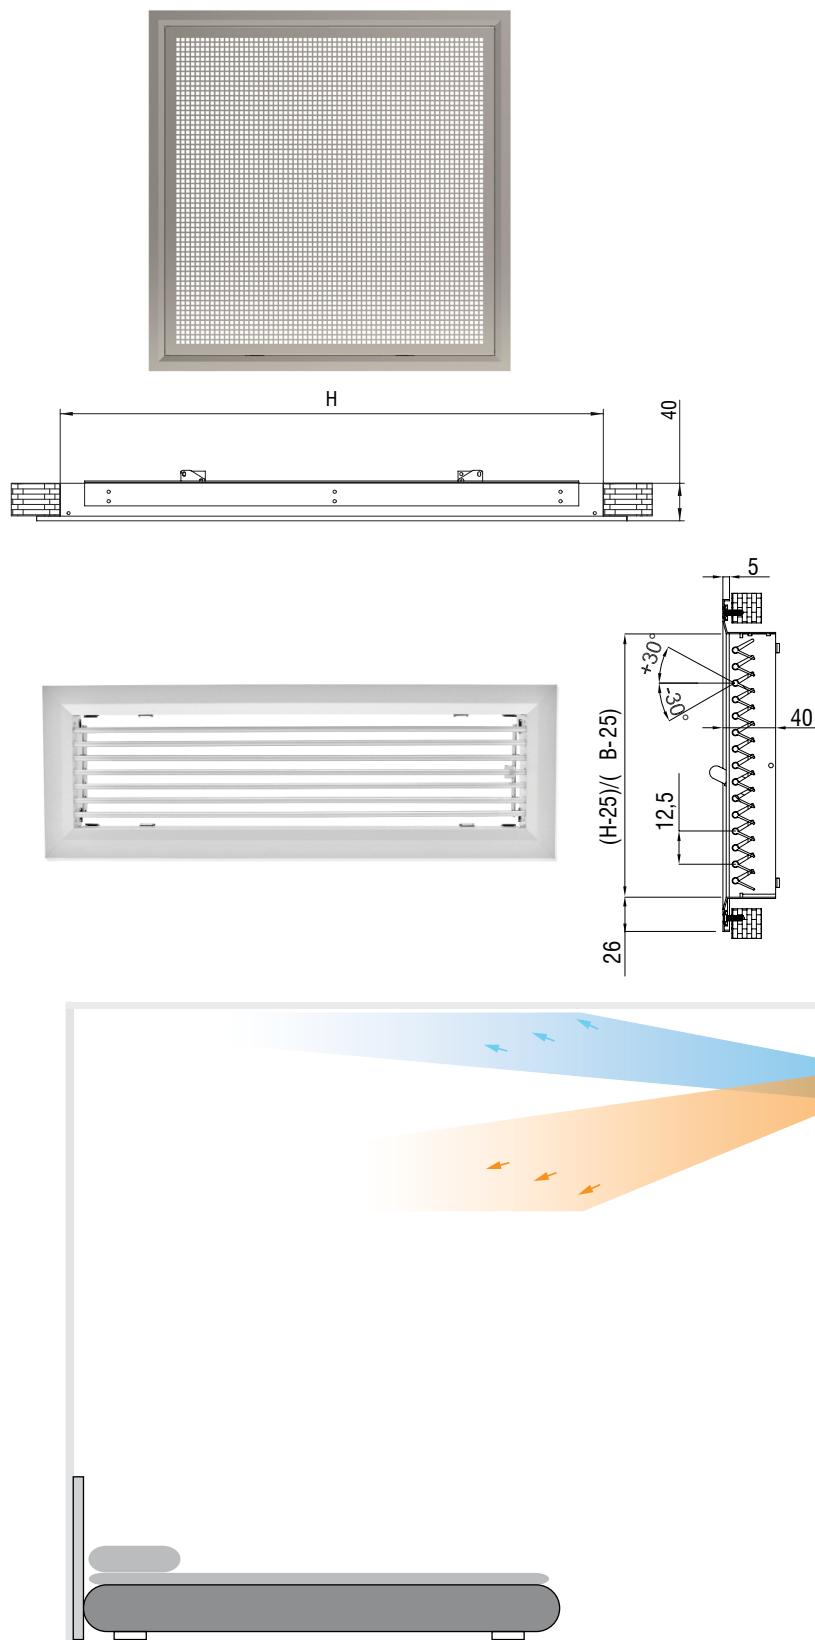

## FAN-COIL GRILLE

### ORP

- odvodna perforirana aluminijasta rešetka
- vgradnja v spuščeni strop
- perforirana mreža, ki se jo enostavno odstrani iz okvirja
- namestitev okvirja na strop z uporabo kotnikov in z vijaki M6
- standardne dimenzijs:

500 x 500  
600 x 600  
700 x 700

### PTR

- okvir in lamele iz aluminijastih eloksiranih profilov
- prva vrsta horizontalno skupno nastavljinivih lamel, povezanih z vzdodom (kot nagiba lamel  $\pm 30^\circ$ )
- namestitev z vidnimi vijaki (stena in strop)
- namestitev z montažnim okvirjem (UR) izključno v steno
- standardne dimenzijs str. 13

### Standardne dimenzijs aluminijastih rešetk

B	225 - 1225 mm, v korakih po 100mm
H	125 - 525 mm, v korakih po 100mm







\* B > H

\*Opcije

\*\*Načini vgradnje

stran 20

stran 21

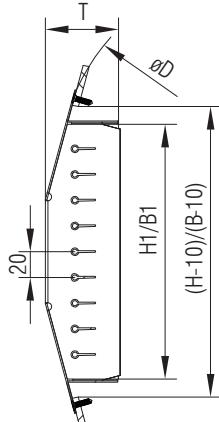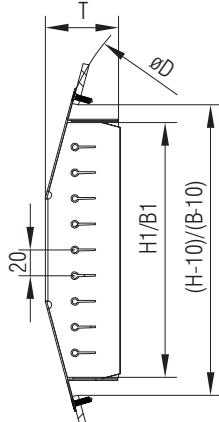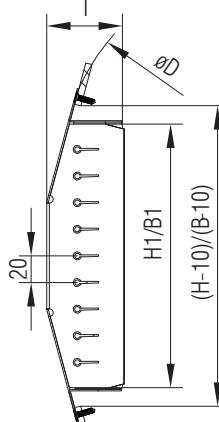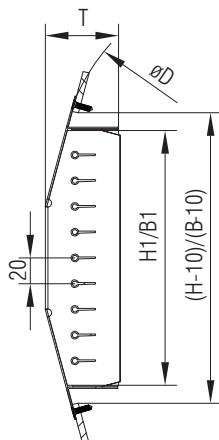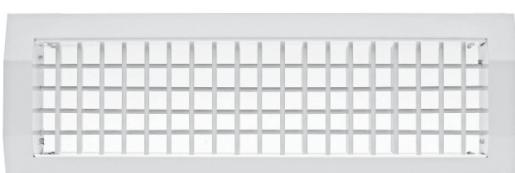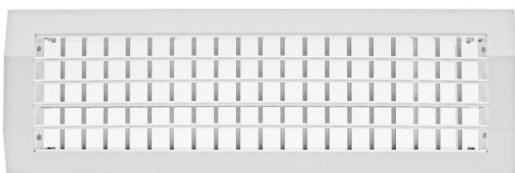

## JEKLENE REŠETKE ZA OKROGLE KANALE

### CCH 1

- ena vrsta horizontalno posamično nastavljivih lamel
- jekleni profil okvirja rešetke
- standardno iz pocinkane jeklene pločevine
- vijačna vgradnja
- bočna vgradnja na okrogel kanal

### CCH 2

- ena vrsta horizontalno posamično nastavljivih lamel
- zadnja vrsta vertikalno posamično nastavljivih lamel
- jekleni profil okvirja rešetke
- standardno iz pocinkane jeklene pločevine
- vijačna vgradnja
- bočna vgradnja na okrogel kanal

### CCV 1

- ena vrsta vertikalnih posamično nastavljivih lamel
- jekleni profil okvirja rešetke
- standardno iz pocinkane jeklene pločevine
- vijačna vgradnja
- bočna vgradnja na okrogel kanal

### CCV 2

- ena vrsta vertikalnih posamično nastavljivih lamel
- zadnja vrsta horizontalno posamično nastavljivih lamel
- jekleni profil okvirja rešetke
- standardno iz pocinkane jeklene pločevine
- vijačna vgradnja
- bočna vgradnja na okrogel kanal

#### Standardne dimenzije jeklenih rešetk

B	225 - 1225 mm, v korakih po 100 mm
H	75, 125 ali 225 mm

\* B > H

\*Opcije




\*\*Načini vgradnje

\*\*\*Standardne dimenzije


stran 20

stran 21



stran 13

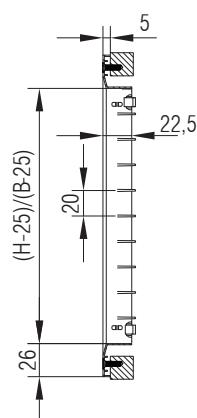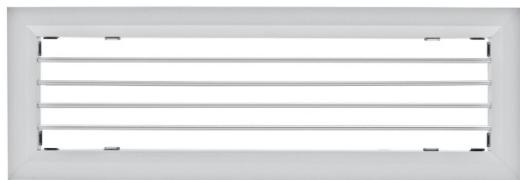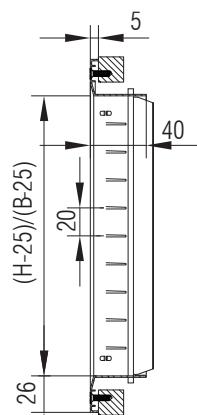
**JEKLENE REŠETKE**

**CRH 2**

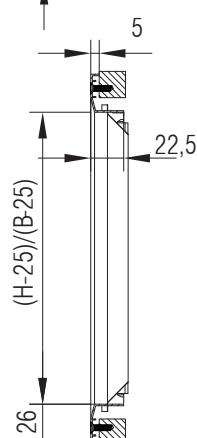- okvir in lamele iz pocinkane jeklene pločevine
- ena vrsta horizontalnih posamično nastavljivih lamele
- zadnja vrsta vertikalno posamično nastavljive lamele
- vgradnja z vidnimi vijaki (stena in strop)
- vgradnja brez vidnih vijakov (UR) samo za v steno


**CRV 1**

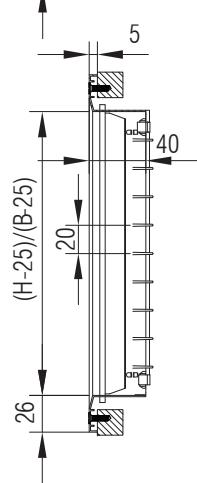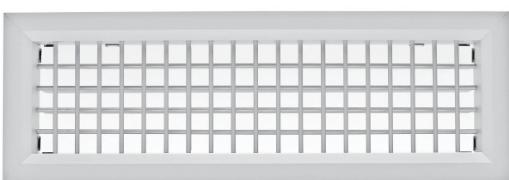- okvir in lamele iz pocinkane jeklene pločevine
- ena vrsta vertikalnih posamično nastavljivih lamele
- vgradnja z vidnimi vijaki (stena in strop)
- vgradnja brez vidnih vijakov (UR) samo za v steno


**CRV 2**

- okvir in lamele iz pocinkane jeklene pločevine
- prednja vrsta vertikalne posamično nastavljive lamele
- zadnja vrsta horizontalno posamično nastavljive lamele
- vgradnja z vidnimi vijaki (stena in strop)
- vgradnja brez vidnih vijakov (UR) samo za v steno

\*Opcije

\*\*Načini vgradnje



\*\*\*Standardne dimenzije

stran 20

stran 21

stran 13

Linijske rešetke ( $B > 1225\text{mm}$ )

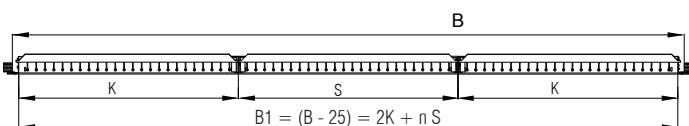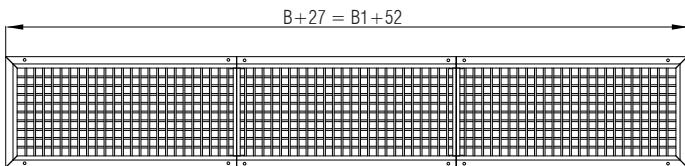

\* K - končni element


S - povezovalni element

n - število povezovalnih elementov


( $1200 < B1 < 2400$ ) - dva končna elementa

( $B1 > 2400$ ) - dva končna in n povezovalnih elementov

Serijski linijski spoj vgradbenega okvirja



Linijska rešetka OAB1-0 + BxH ( $B1 > 2400\text{mm}$ )

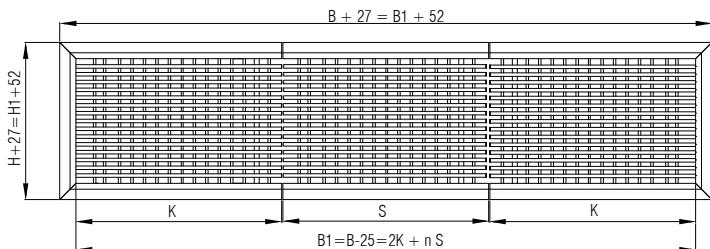

## LINIJSKE REŠETKE


### OAV, OAB

- linijske rešetke za dolžine večje od 1225 mm
- standardne velikosti H: 75, 125, 225, 325
- vijačna vgradnja

### Opcije

- montažni okvir
- regulator pretoka
- priključna komora
- vgradbeni okvir in regulator pretoka iz več delov

Detajl A (spoj vgradbenega okvirja)

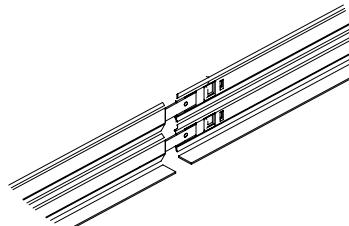


\*Opcije  
\*\*Načini vgradnje  
\*\*\*Standardne dimenzije


stran 20  
stran 21  
stran 13

**TALNE REŠETKE**
NRA 0

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta vodoravnih fiksnih lamel
- vložek rešetke, odstranljiv iz okvirja
- namestitev v tla

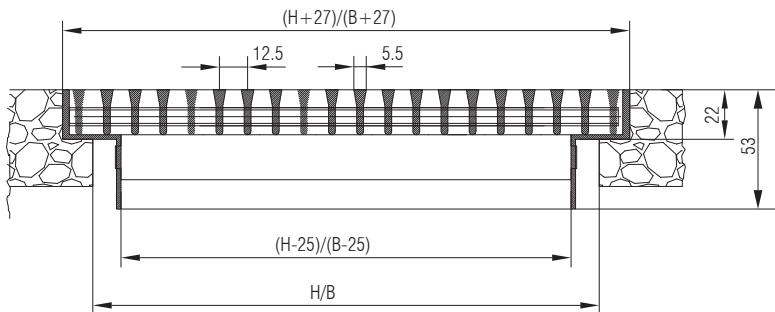
NRA 15

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta vodoravnih fiksnih lamel
- vložek rešetke, odstranljiv iz okvirja
- namestitev v tla

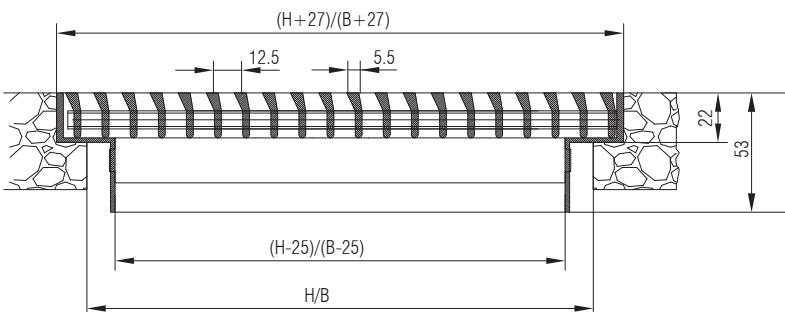
**Standardne dimenzijs talnih rešetk NRA**

B	225 - 1225 mm, v korakih po 100mm
H	125 - 525 mm, v korakih po 100mm

\* B &gt; H

\*Opcije

\*\*Načini vgradnje

\*\*\*Standardne dimenzijs

stran 20


stran 21

stran 13





NRK

- okvir in lamele iz eloksiranega aluminija
- ena vrsta vodoravnih fiksnih lamel
- vložek rešetke odstranljiv iz okvirja
- namestitev v tla
- standardne širine: 254, 344, 444 mm,  
druge širine na zahtevo
- največja dolžina rešetke 6 m


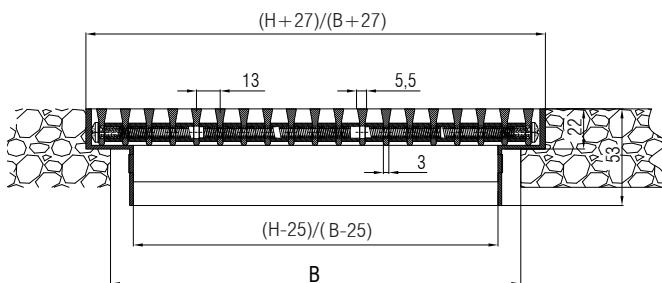


## NASTAVNI DELI

L-nastavni del

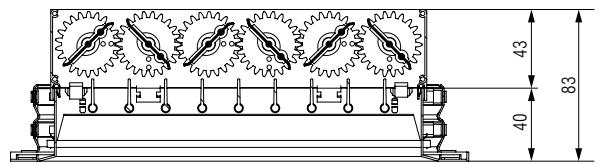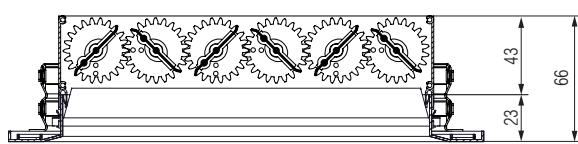

S-nastavni del

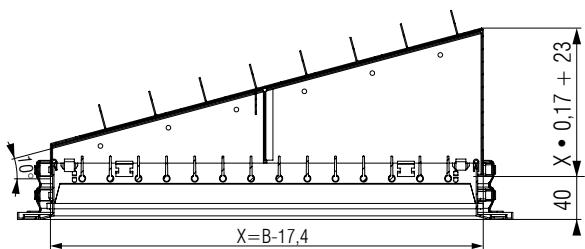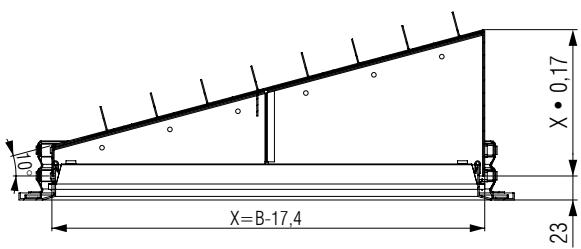

**OPCIJE NAROČIL**


(1) Tip rešetke	(2) Nastavni del	(3) Vgradbeni okvir	(4) Dimenzija [mm]	(5) Filter	(6) Barva
OAH	L	UR	425x125	G2	RAL...
(1) Tip rešetke: <b>OAH, OAV, OAB, OAS, OAS-R, OAK, OAN, OAM, OCM, CCH, CCV, CRH, CRV, NRA, NRK, PCR, ORP, PTR</b>					
(2) Nastavni del: <b>L, S</b>					
(3) Vgradbeni okvir: <b>UR</b>					
(4) Dimenzija: <b>225-1225x125-525 [mm]</b>					
(5) Filter: <b>G2 ili G4</b>					
(6) Barva RAL					

	L nastavni del	S nastavni del	UR	RAL	Priključna komora: PK1, PK2, PK3	G2/G4 Filter
OAH	+	+	+	+	+	
OAV	+	+	+	+	+	
OAB	+	+	+	+	+	
OAS			+	+		
OAS-R				+		
OAK	+	+	+	+	+	
OAN	+		+	+	+	
OAM	+	+	+	+	+	
OCM	+	+	+	+	+	+
CCH	+			+		
CCV	+			+		
NRA				+		
NRK				+		
PCR				+		+
ORP				+		+
PTR			+	+		


## NAČINI VGRADNJE

### Vgradnja v zid



- brez UR

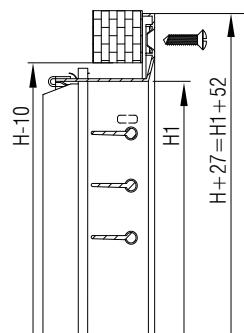



- z UR

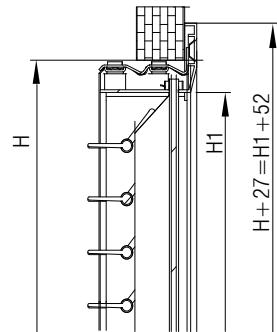

### Vgradnja v gradbenega okvirja

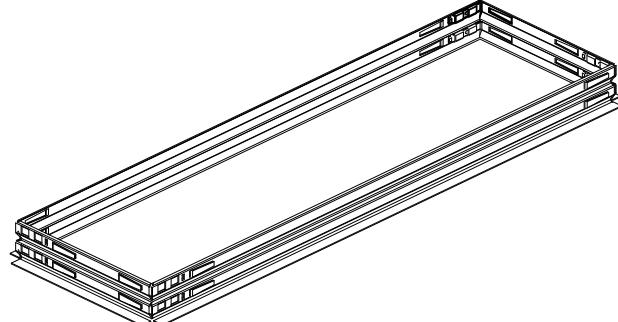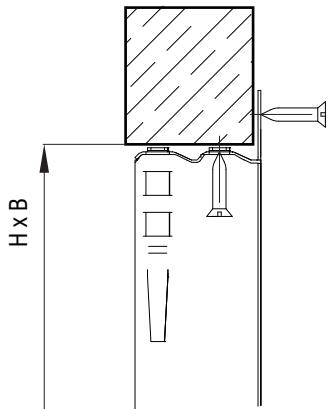


### Vgradnja v strop

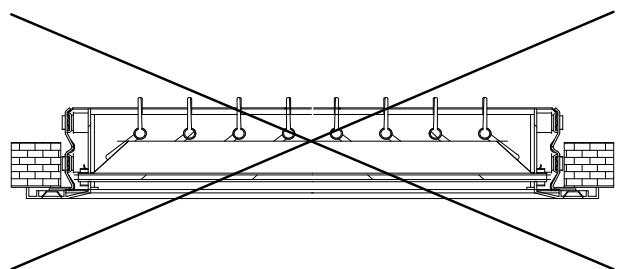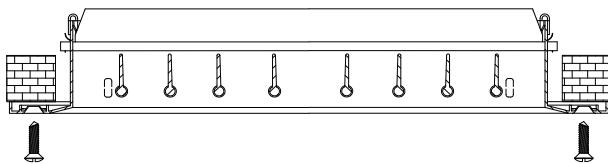

\* Vijaki se ne dobavljajo

\*\*Vijaki za spoj rešetke 3,9xL (DIN 7972, 7973, 7982, 7983)

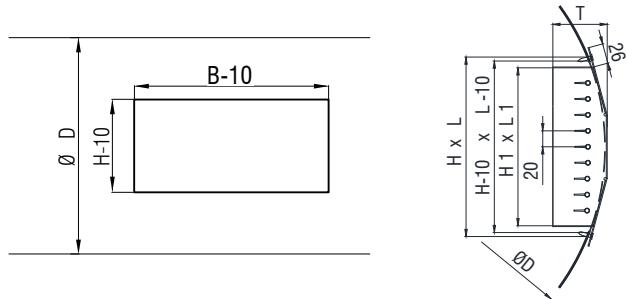



#### Vgradnja CCV, CCH

- Opomba: Poskrbite, da višina rešetke H ustreza namestitvi na kanal s premerom ØD


B [mm]		H [mm]	T [mm]	ØD [mm]
225	x	75	40	150
325	x	75		
425	x	75		
525	x	75		
625	x	75		
825	x	75		400
1225	x	75		

B [mm]		H [mm]	T [mm]	ØD [mm]
225	x	125	45	300
325	x	125		
425	x	125		
525	x	125		
625	x	125		
825	x	125		900
1225	x	125		

B [mm]		H [mm]	T [mm]	ØD [mm]
225	x	225	55	600
325	x	225		
425	x	225		
525	x	225		
625	x	225		
825	x	225		2400
1225	x	225		

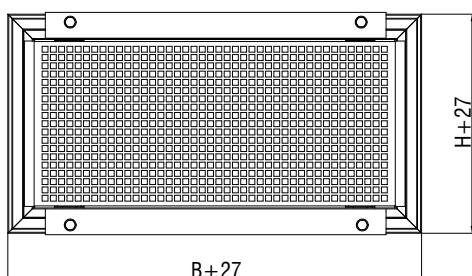
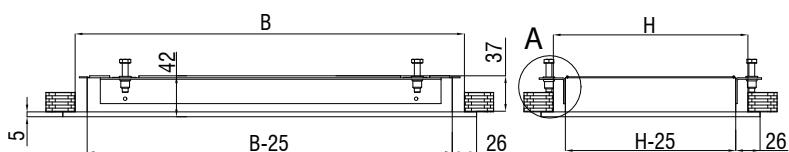


Detalj A

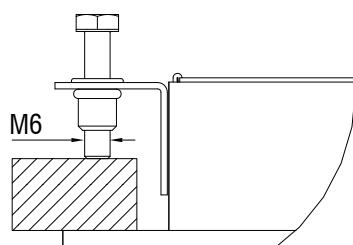


#### Vgradnja ORP





- Označite na notranji strani (stran B) okvirja mesta zatikala mreže
- Odstranite perforirano mrežo iz okvirja rešetke
- Dvignite okvir rešetke in ga naslonite na nosilcu odprtine v stropu
- Nagnite okvir rešetke tako, da se luknje za zakovice ujemajo z označenimi mesti na stranici B.
- Izvrtajte luknje Ø 3,5 za kovičenje kotnika na višini prilagojeni debelini stropa (kotnik se lahko obrne, če je strop previsok)
- Kotnik postavite na zunanj stran stranice B
- Kovice s plosko glavo - kovičiti zunanj kotnik okvirja za stranico B
- Okvir privijte pod kotnikom z vijaki M6
- Dvignite rešetko skozi zgornji okvir
- Spustite perforirano mrežo na okvir rešetke
- Perforirana mreža

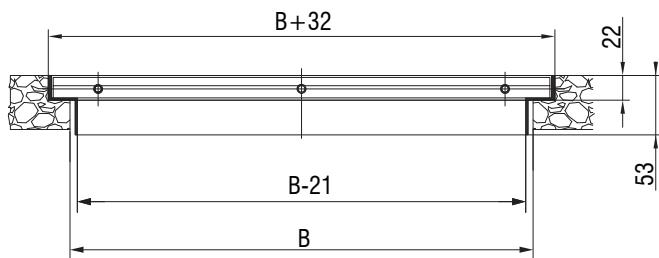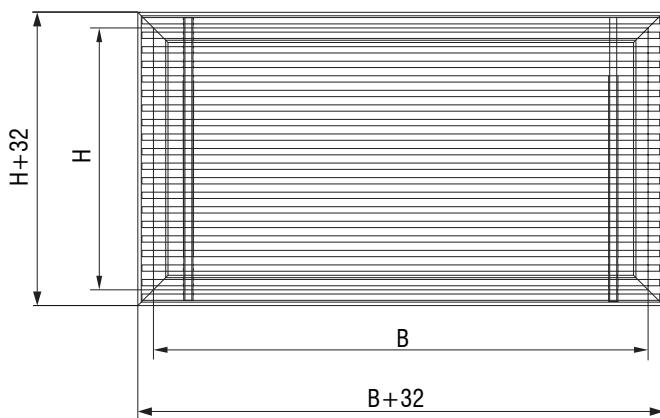

#### Vgradnja talnih rešetk NRA, NRK

- Pritrdite okvir rešetke na montažno luknjo v tleh
- Vložek rešetke je prosto vstavljen v okvir in ga je mogoče enostavno odstraniti.

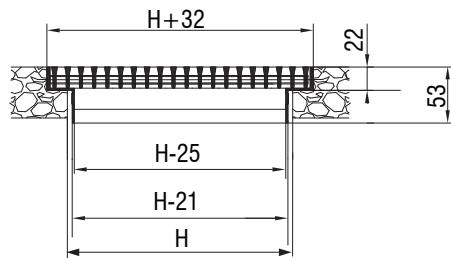

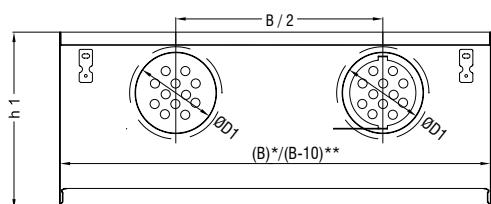**PRIKLJUČNA KOMORA-PK1**


PK1 / PK1-UR				
B mm	H mm	ØD mm	Število priključkov	h1 mm
225	75	123	1	265
325	75	158	1	300
425	75	158	1	300
525	75	158	1	300
625	75	158	1	300
725	75	158	1	300
825	75	158	2	300
925	75	158	2	300
1025	75	158	2	300
1125	75	158	2	300
1225	75	158	2	300
225	125	158	1	300
325	125	158	1	300
425	125	158	1	300
525	125	158	1	300
625	125	158	1	300
725	125	158	1	300
825	125	158	2	300
925	125	158	2	300
1025	125	158	2	300
1125	125	158	2	300
1225	125	158	2	300
225	225	158	1	300
325	225	158	1	300
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	1	340
725	225	198	1	340
825	225	198	2	340
925	225	198	2	340
1025	225	198	2	340
1125	225	198	2	340
1225	225	198	2	340

PK1 / PK1-UR				
B mm	H mm	ØD mm	Število priključkov	h1 mm
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
425	325	248	1	390
425	325	248	1	390
425	325	248	1	390
425	325	248	2	390
425	325	248	2	390
425	325	248	2	390
425	325	248	2	390
425	425	248	1	390
425	425	248	1	390
425	425	248	1	390
425	425	248	1	390
425	425	248	2	390
425	425	248	2	390
425	425	248	2	390
425	425	248	2	390
425	525	313	1	455
425	525	313	1	455
425	525	313	1	455
425	525	313	2	455
425	525	313	2	455
425	525	313	2	455
425	525	313	2	455

Oznaka za naročilo:

 Tip priključne komore **PK1 - UR - 525x225 - Z**

Vgradbeni okvir

Nazivna dimenzija

Izolacija





Opomba:

\* Mere PK za vgradnjo z vgradbenim okvirjem UR

\*\* Mere PK za vgradnjo brez vgradbenega okvirja UR

## PREZRAČEVALNE REŠETKE

### PRIKLJUČNA KOMORA-PK2

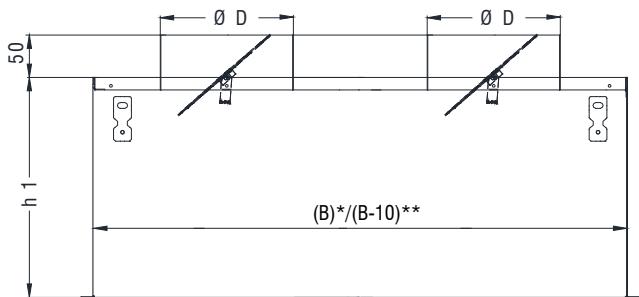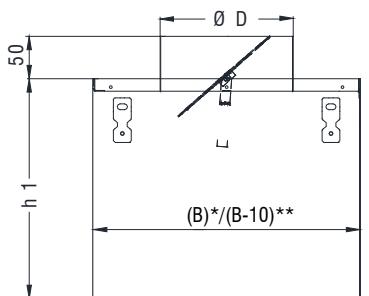

PK2 / PK2-UR				
B mm	H mm	ØD mm	Število priključkov	h1 mm
225	125	98	2	250
325	125	98	2	250
425	125	98	2	250
525	125	98	3	250
625	125	98	3	250
725	125	98	3	250
825	125	98	3	250
925	125	98	3	250
1025	125	98	3	250
1125	125	98	3	250
1225	125	98	3	250
225	225	158	1	300
325	225	198	1	340
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	2	340
725	225	198	2	340
825	225	198	2	340
925	225	198	2	340
1025	225	198	2	340
1125	225	198	2	340
1225	225	198	2	340
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
525	325	248	1	390
625	325	248	1	390
725	325	248	1	390
825	325	248	2	390
925	325	248	2	390
1025	325	248	2	390
1125	325	248	2	390
1225	325	248	2	390

PK2 / PK2-UR				
B mm	H mm	ØD mm	Število priključkov	h1 mm
425	425	248	1	390
525	425	248	1	390
625	425	248	1	390
725	425	248	1	390
825	425	248	2	390
925	425	248	2	390
1025	425	248	2	390
1125	425	248	2	390
1225	425	248	2	390
525	525	313	1	455
625	525	313	1	455
725	525	313	1	455
825	525	313	2	455
925	525	313	2	455
1025	525	313	2	455
1125	525	313	2	455
1225	525	313	2	455

Oznaka za naročilo:

Tip priključne komore **PK2 - UR - 525x225 - Z**

Vgradbeni okvir


Nazivna dimenzija

Izolacija

Opomba:

\* Mere PK za vgradnjo z vgradbenim okvirjem UR

\*\* Mere PK za vgradnjo brez vgradbenega okvirja UR

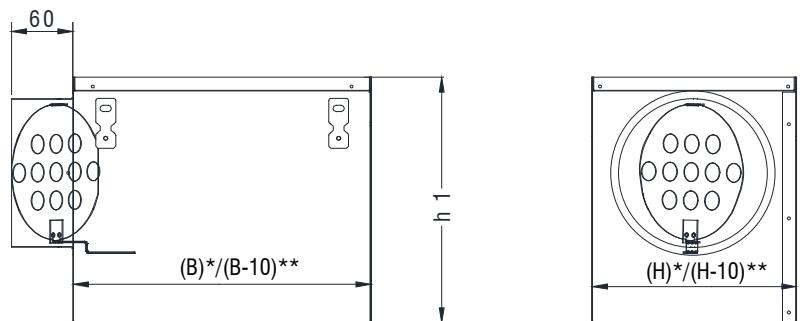**PRIKLJUČNA KOMORA-PK3**


PK3 / PK3-UR				
B mm	H mm	ØD mm	Število priključkov	h1 mm
225	125	98	2	250
325	125	98	2	250
425	125	98	2	250
525	125	98	3	250
625	125	98	3	250
725	125	98	3	250
825	125	98	3	250
925	125	98	3	250
1025	125	98	3	250
1125	125	98	3	250
1225	125	98	3	250
225	225	158	1	300
325	225	198	1	340
425	225	198	1	340
525	225	198	1	340
625	225	198	2	340
725	225	198	2	340
825	225	198	2	340
925	225	198	2	340
1025	225	198	2	340
1125	225	198	2	340
1225	225	198	2	340
325	325	248	1	390
425	325	248	1	390
525	325	248	1	390
625	325	248	1	390
725	325	248	1	390
825	325	248	2	390
925	325	248	2	390
1025	325	248	2	390
1125	325	248	2	390
1225	325	248	2	390

PK3 / PK3-UR				
B mm	H mm	ØD mm	Število priključkov	h1 mm
425	425	248	1	390
525	425	248	1	390
625	425	248	1	390
725	425	248	1	390
825	425	248	2	390
925	425	248	2	390
1025	425	248	2	390
1125	425	248	2	390
1225	425	248	2	390
525	525	313	1	455
625	525	313	1	455
725	525	313	1	455
825	525	313	2	455
925	525	313	2	455
1025	525	313	2	455
1125	525	313	2	455
1225	525	313	2	455

Oznaka za naročilo:

 Tip priključne komore **PK3 - UR - 525x225 - Z**

Vgradbeni okvir

Nazivna dimenzija

Izolacija

Opomba:

\* Mere PK za vgradnjo v vgradbenim okvirjem UR

\*\* Mere PK za vgradnjo brez vgradbenega okvirja UR

**TABELE EFektivnih površin -  $A_{ef}$  ( $m^2$ )**

OAH, OAV, CCH, CCV								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	0,0070	0,0110	0,0150	0,0180	0,0220	0,0290	0,0360	0,0430
<b>125</b>	0,0150	0,0220	0,0290	0,0360	0,0440	0,0580	0,0730	0,0870
<b>225</b>	-	0,0410	0,0590	0,0730	0,0870	0,1160	0,1450	0,1740
<b>325</b>	-	-	0,0880	0,1090	0,1310	0,1740	0,2170	0,2610
<b>425</b>	-	-	-	-	0,1750	0,2320	0,2900	0,3480
<b>525</b>	-	-	-	-	-	-	0,3620	0,4340

OAB, NRA								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	0,0060	0,0090	0,0110	0,0140	0,0170	0,0220	0,0280	0,0340
<b>125</b>	0,0110	0,0170	0,0220	0,0280	0,0340	0,0440	0,0550	0,0660
<b>225</b>	-	0,0340	0,0440	0,0550	0,0660	0,0870	0,1080	0,1290
<b>325</b>	-	-	0,0660	0,0810	0,0960	0,1290	0,1690	0,1930
<b>425</b>	-	-	-	-	0,1290	0,1690	0,2140	0,2560
<b>525</b>	-	-	-	-	-	-	0,2688	0,3264

OCM								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>								
<b>125</b>	0,0085	0,0128	0,0170	0,0213	0,0255	0,0340	0,0425	0,0510
<b>225</b>	0,0170	0,0255	0,0340	0,0425	0,0510	0,0680	0,0850	0,1020
<b>325</b>	0,0255	0,0383	0,0510	0,0638	0,0765	0,1020	0,1275	0,1530
<b>425</b>	0,034	0,0510	0,0680	0,0850	0,1020	0,1360	0,1700	0,2040
<b>525</b>	-	-	-	0,1063	0,1275	0,1700	0,2125	0,2550

OAM								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>								
<b>125</b>	0,0033	0,0050	0,0067	0,0083	0,0100	0,0133	0,0166	0,0200
<b>225</b>	0,0067	0,0100	0,0133	0,0166	0,0200	0,0266	0,0333	0,0399
<b>325</b>	0,0100	0,0150	0,0200	0,0250	0,0300	0,0399	0,0499	0,0599
<b>425</b>	0,0133	0,0200	0,0266	0,0333	0,0399	0,0533	0,0666	0,0799
<b>525</b>	-	-	-	0,0416	0,0499	0,0667	0,0832	0,0998

PTR								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	0,0070	0,0100	0,0140	0,0170	0,0210	0,0260	0,0340	0,0390
<b>125</b>	0,0130	0,0190	0,0250	0,0310	0,0380	0,0500	0,0630	0,0750
<b>225</b>	0,0240	0,0340	0,0500	0,0610	0,0740	0,0970	0,1210	0,1460
<b>325</b>	-	0,0520	0,0720	0,0880	0,1060	0,1390	0,1740	0,2080
<b>425</b>	-	-	0,0970	0,1200	0,1420	0,1880	0,2340	0,2610
<b>525</b>	-	-	-	0,1520	0,1800	0,2360	0,2920	0,3510

**TABELE EFektivnih površin -  $A_{ef}$  ( $m^2$ )**

OAH, OAV, CCH, CCV								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	0,006	0,009	0,011	0,014	0,016	0,022	0,028	0,033
<b>125</b>	0,011	0,016	0,022	0,028	0,033	0,044	0,055	0,066
<b>225</b>	-	0,033	0,044	0,055	0,066	0,090	0,110	0,134
<b>325</b>	-	-	0,066	0,083	0,100	0,134	0,170	0,200
<b>425</b>	-	-	-	-	0,134	0,180	0,220	0,270
<b>525</b>	-	-	-	-	-	-	0,280	0,340

OAB, NRA								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	0,006	0,009	0,011	0,014	0,016	0,022	0,028	0,033
<b>125</b>	0,011	0,016	0,022	0,028	0,033	0,044	0,055	0,066
<b>225</b>	-	0,033	0,044	0,055	0,066	0,090	0,110	0,134
<b>325</b>	-	-	0,066	0,083	0,100	0,134	0,170	0,200
<b>425</b>	-	-	-	-	0,134	0,180	0,220	0,270
<b>525</b>	-	-	-	-	-	-	0,280	0,340

OAK								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>								
<b>125</b>	0,012	0,018	0,025	0,031	0,038	0,050	0,063	0,075
<b>225</b>	-	0,038	0,050	0,063	0,075	0,105	0,126	0,155
<b>325</b>	-	-	0,075	0,096	0,117	0,155	0,197	0,236
<b>425</b>	-	-	-	-	0,155	0,210	0,260	0,310
<b>525</b>	-	-	-	-	-	-	0,330	0,400

OAN								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	0,006	0,01	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038
<b>125</b>	0,009	0,014	0,019	0,024	0,029	0,038	0,048	0,057
<b>225</b>	-	0,032	0,043	0,053	0,064	0,086	0,107	0,129
<b>325</b>	-	-	0,066	0,083	0,100	0,134	0,167	0,200
<b>425</b>	-	-	-	-	0,136	0,181	0,227	0,272
<b>525</b>	-	-	-	-	-	-	0,287	0,344

**TABELE EFektivnih površin -  $A_{ef}$  ( $m^2$ )**

OCM								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125</b>	0,0085	0,0128	0,0170	0,0213	0,0255	0,0340	0,0425	0,0510
<b>225</b>	0,0170	0,0255	0,0340	0,0425	0,0510	0,0680	0,0850	0,1020
<b>325</b>	0,0255	0,0383	0,0510	0,0638	0,0765	0,1020	0,1275	0,1530
<b>425</b>	0,0340	0,0510	0,0680	0,0850	0,1020	0,1360	0,1700	0,2040
<b>525</b>	-	-	-	0,1063	0,1275	0,1700	0,2125	0,2550




PCR								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125</b>	0,0049	0,0076	0,0103	0,0130	0,0158	0,0212	0,0266	0,320
<b>225</b>	-	0,0171	0,0232	0,0293	0,0354	0,0477	0,0599	0,0721
<b>325</b>	-	-	0,0361	0,0456	0,0551	0,0741	0,0932	0,1122
<b>425</b>	-	-	-	0,0619	0,0748	0,1006	0,1264	0,1522
<b>525</b>	-	-	-	0,0782	0,0945	0,1271	0,1597	0,1923

OAS								
H ↓ B →	225	325	425	525	625	825	1025	1225
<b>75</b>	0,0040	0,0059	0,0079	0,0099	0,0119	0,0158	0,0199	0,0239
<b>125</b>	0,0079	0,0119	0,0158	0,0199	0,0239	0,0321	0,0397	0,0476
<b>225</b>	0,0158	0,0239	0,0318	0,0397	0,0476	0,0635	0,0794	0,0952
<b>325</b>	-	0,0357	0,0476	0,0598	0,0715	0,0952	0,1191	0,1429
<b>425</b>	-	-	0,0635	0,0794	0,0952	0,1270	0,1588	0,1905
<b>525</b>	-	-	-	0,1042	0,1240	0,1637	0,2034	0,2431

ORP								
B [mm]	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
H [mm]	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
A <sub>ef</sub> [m <sup>2</sup> ]	0,099	0,147	0,204	0,270	0,346	0,431	0,525	0,629

**IZBORNI DIAGRAMI**
**1.1 Izborni diagrami za rešetke dovod zraka: OAH, OAV, CCH, CCV**

H	B →	1025 1225
525		
425		625 825 1025 1225
325		425 525 625 825 1025 1225
225		325 425 525 625 825 1025 1225
125	225 325 425 525 625 825 1025 1225	
75	225 325 425 525 625 825 1025 1225	

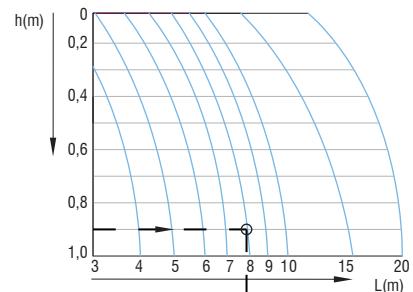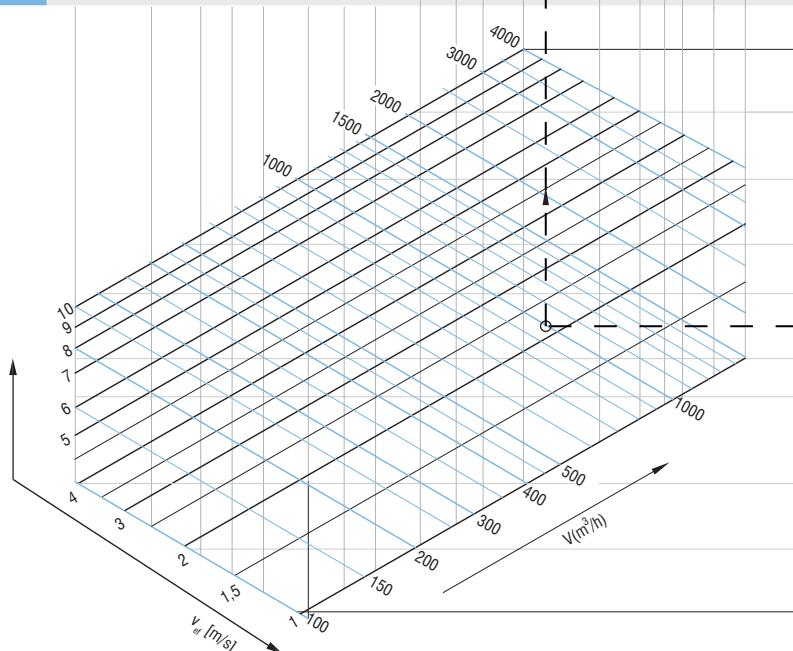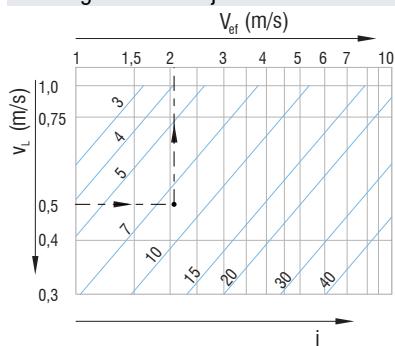
**1.2 Diagram indukcije**

**Primer:**
**Vhodni podatki:**

$L = 8 \text{ m}$   
 $V = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $v_L = 0,5 \text{ m/s}$   
 $\Delta t_z = 4 \text{ K}$   
 $h = 0,9 \text{ m}$

Tip rešetke: OAV

**Rešitev:**
**Iz 1.1 :**

$BxH 625x325;$   
 $A_{\text{ef}} = 0,131 \text{ m}^2;$   
 $v_{\text{ef}} = 2,2 \text{ m/s};$

 $v_L = 0,5 \text{ m/s}$ 
**Iz 1.2 :**
 $i = 8;$ 
**Iz 1.3 :**

Nivo zvočne moči (50% odprtlo):



 $24 \text{ dB (A)}$ 

 Korekcija:  $24+1 = 25 \text{ dB(A)}$ 
**Iz 2.6 :**

$b_{0,2} = 0,9 \text{ m};$   
 $\text{Iz } \Delta t_L = k_1 * \Delta t_z * \frac{V_L}{V_{\text{ef}}}$



 $\Delta t_L = 0,68 \text{ K};$ 
**Iz 2.7 and 2.8:**

$k = 0,85$   
 $y = k * \Delta t_z = 3,4 \text{ m}$

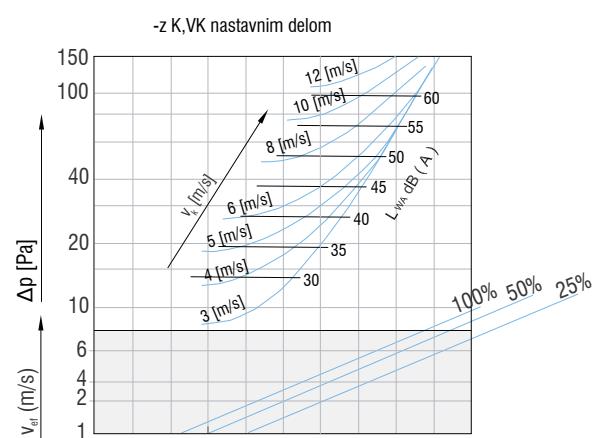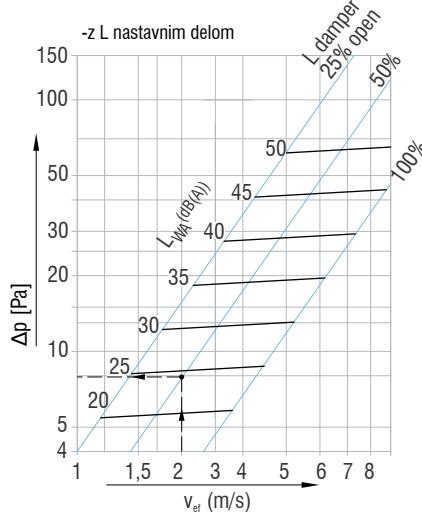
**Horizontalna oddaljenost**
 $D > 0,2 L > 1,6 \text{ m}$ 
**1.3 Padec tlaka in nivo zvočne moči OAH, OAV, CCH, CCV**


#### 1.4 Izborni diagrami za rešetke dovod zraka: OAB, NRA, NRK

H	B →	L	
425		625 825 1025 1225	
325		425 525 625 825 1025 1225	
225		325 425 525 625 825 1025 1225	
125	225 325 425 525 625 825 1025 1225		
75	225 325 425 525 625 825 1025 1225		

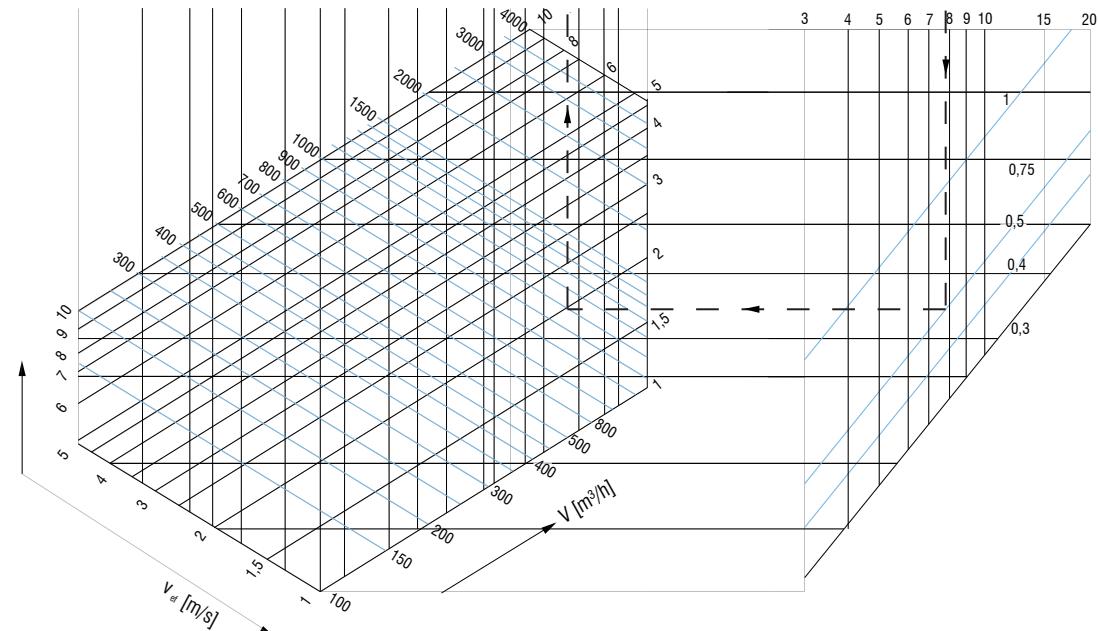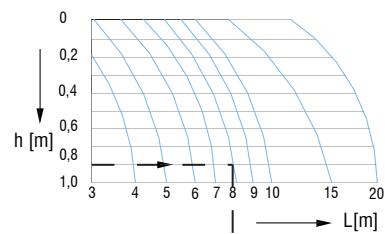

#### 1.5 Diagram indukcije

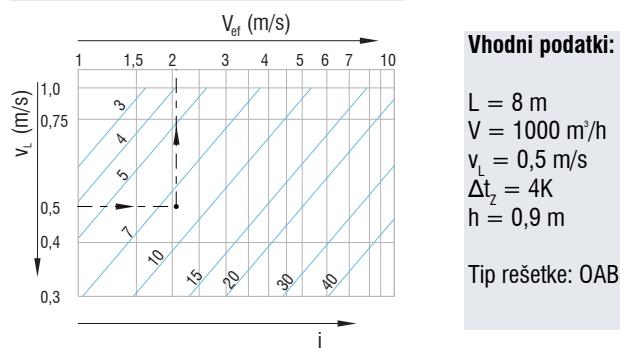

Primer:

**Vhodni podatki:**

$L = 8 \text{ m}$   
 $V = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $v_{\text{ef}} = 2 \text{ m/s}$   
 $v_L = 0,5 \text{ m/s}$   
 $\Delta t_z = 4 \text{ K}$   
 $h = 0,9 \text{ m}$

Tip rešetke: OAB

Rešitev:

**Iz 1.1 :**

$B \times H = 825 \times 325$ ;  
 $A_{\text{ef}} = 0,129 \text{ m}^2$ ;  
 $v_{\text{ef}} = 2 \text{ m/s}$ ;

**Iz 1.2 :**
 $i = 8$ ;

**Iz 1.3 :**

Nivo zvočne moči (50% odprto):

24 dB (A);


Korekcija:  $24 + 0 = 24 \text{ dB(A)}$ ;

**Iz 2.6 :**


$b_{0,2} = 0,9 \text{ m}$ ;  
 $v \Delta t_L = k_i * \Delta t_z * \frac{v_L}{v_{\text{ef}}}$   
 $\Delta t_L = 0,68 \text{ K}$ ;




**Iz 2.7 i 2.8:**
 $k = 0,85$ 
 $y = k * \Delta t_z = 3,4 \text{ m}$ 
**Horizontalna oddaljenost**




#### 1.6 Padec tlaka in nivo zvočne moči OAB, NRA, NRK

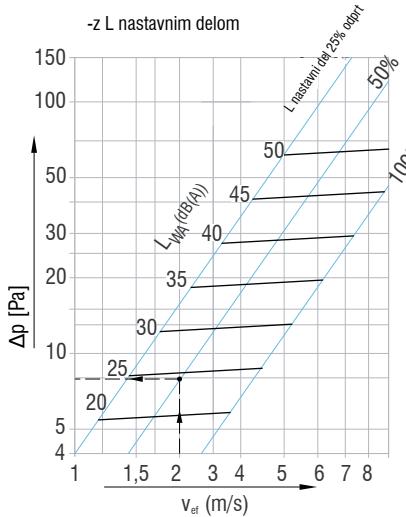

-z K,VK nastavnim delom


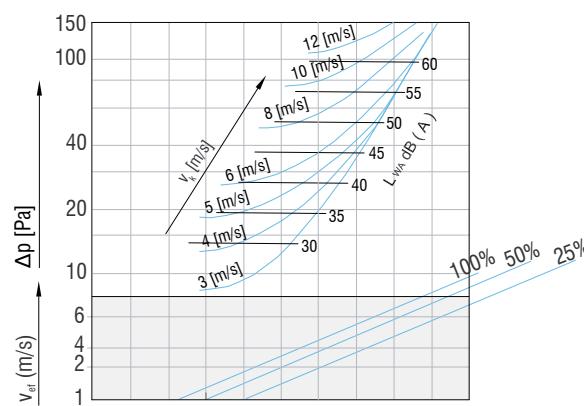


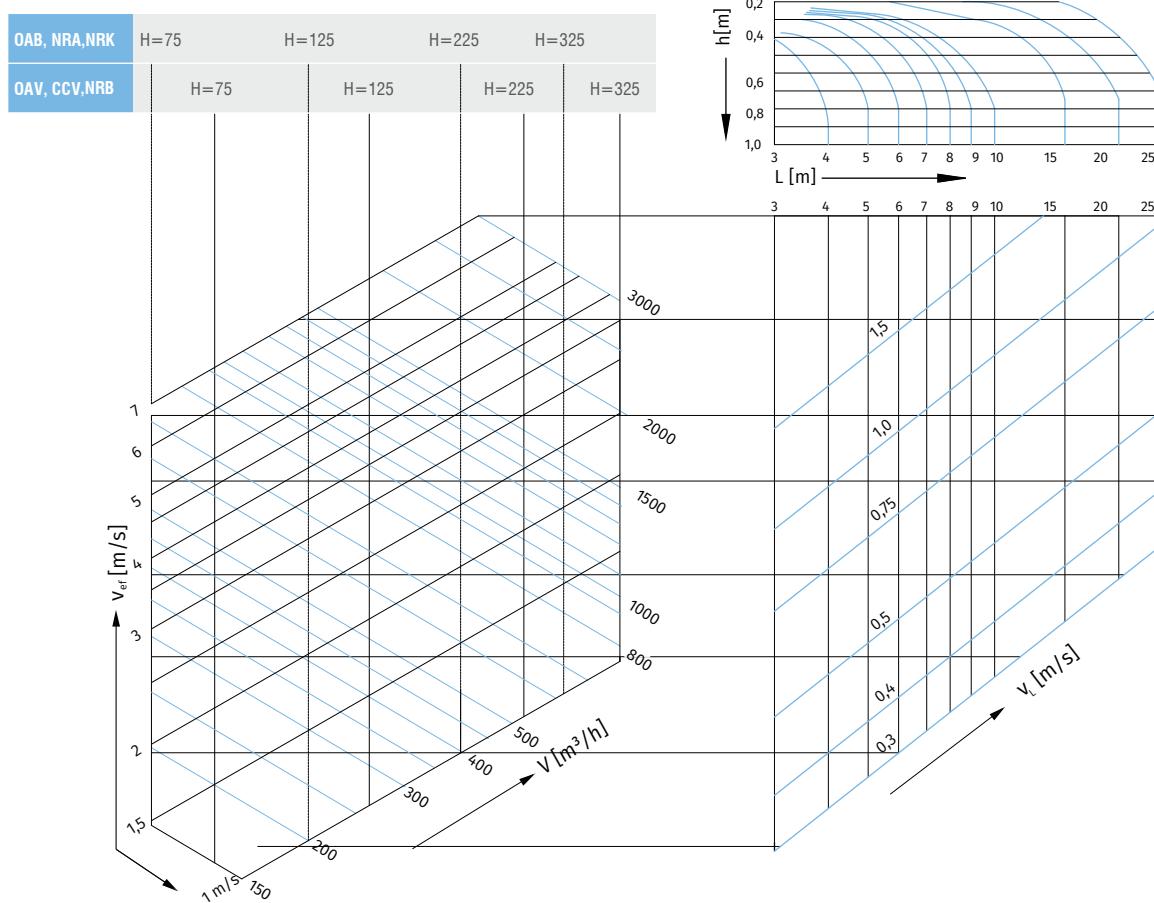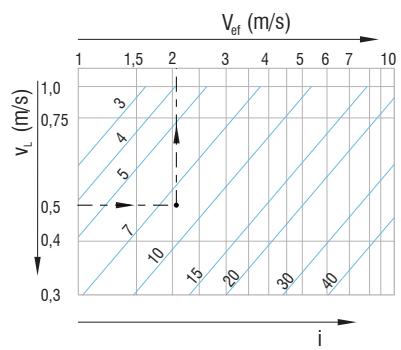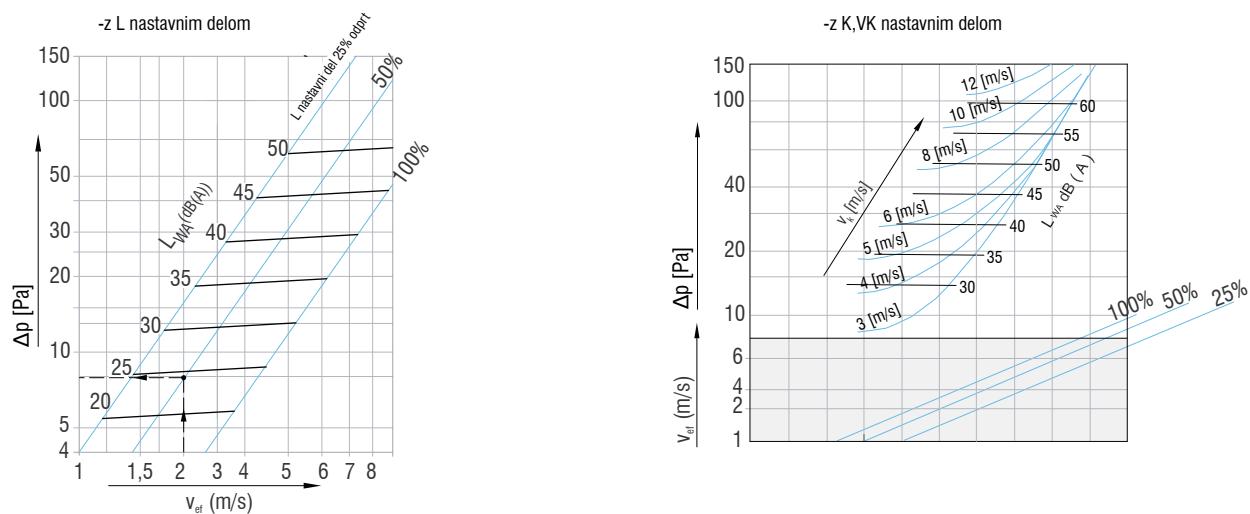**1.7 Izborni diagrami za rešetke dovod zraka: OAB, NRA, NRK**

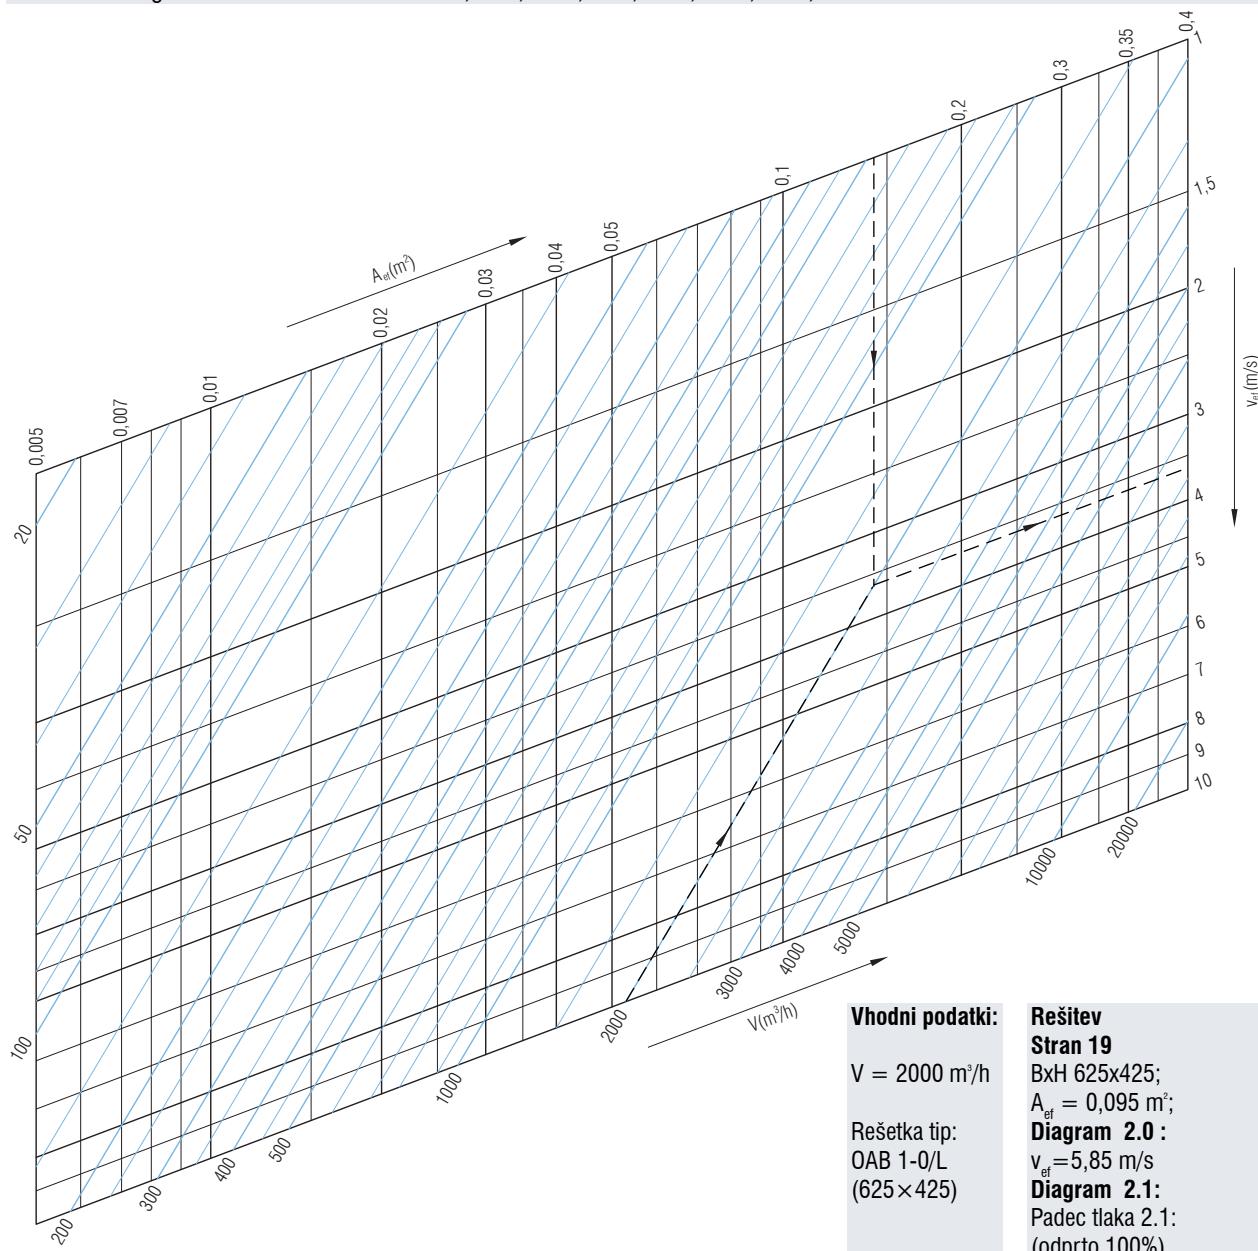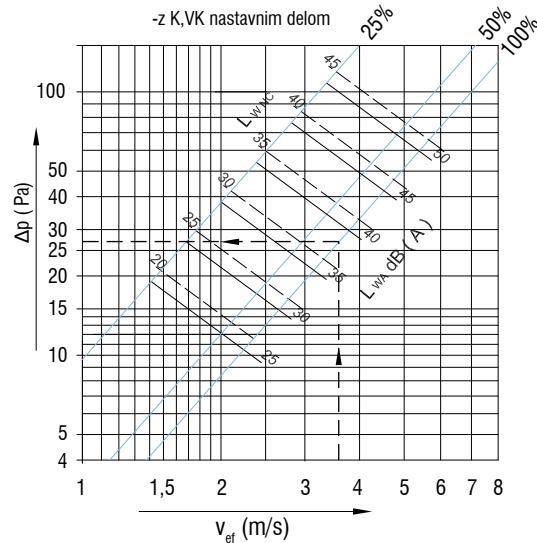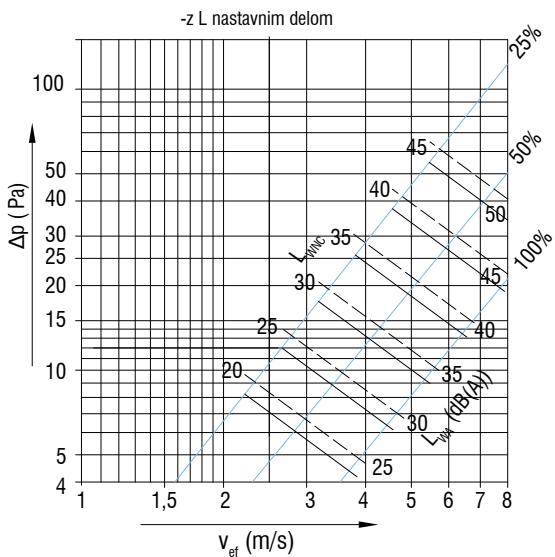**1.8 Diagram indukcije**

**1.9 Padec tlaka in nivo zvočne moči OAB, NRA, NRK**


**2.0 Izborni diagram za odvodne rešetke: OAH, OAV, CCH, CCV, OAB, OAN, NRA, NRK**

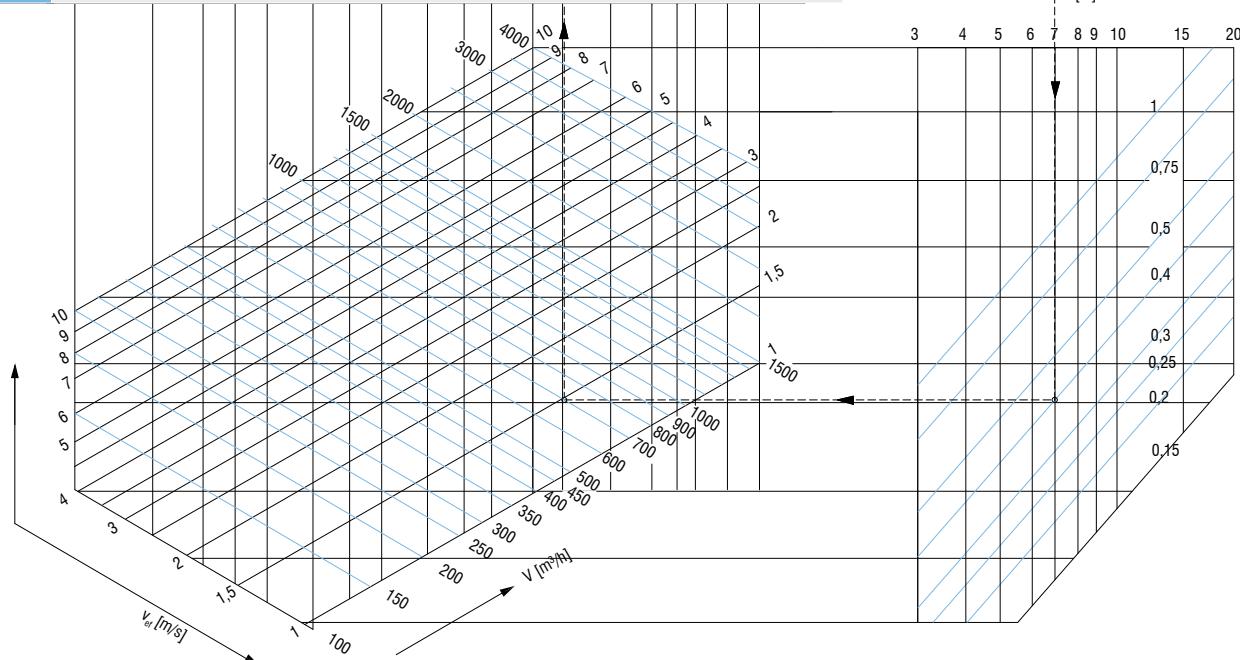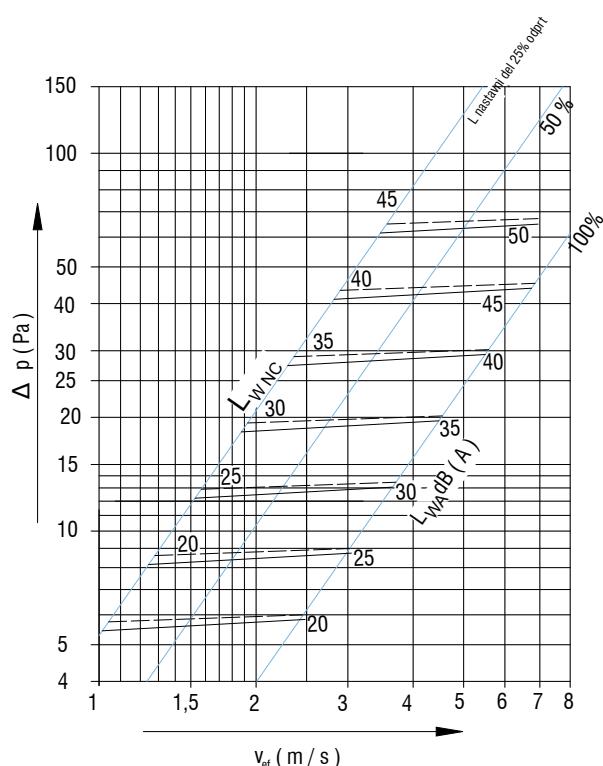**2.1 Padec tlaka in nivo zvočne moči**


**2.2 Izbirni diagram za rešetke za dovod zraka PTR**

H	B →	1025 1225
525		
425		625 825 1025 1225
325		425 525 625 825 1025 1225
225		325 425 525 625 825 1025 1225
125		225 325 425 525 625 825 1025 1225
75	225 325 425 525 625 825 1025 1225	


**2.3 Diagram padca tlaka in ravni zvočne moči za rešetke PTR z L-nastavnim delom**


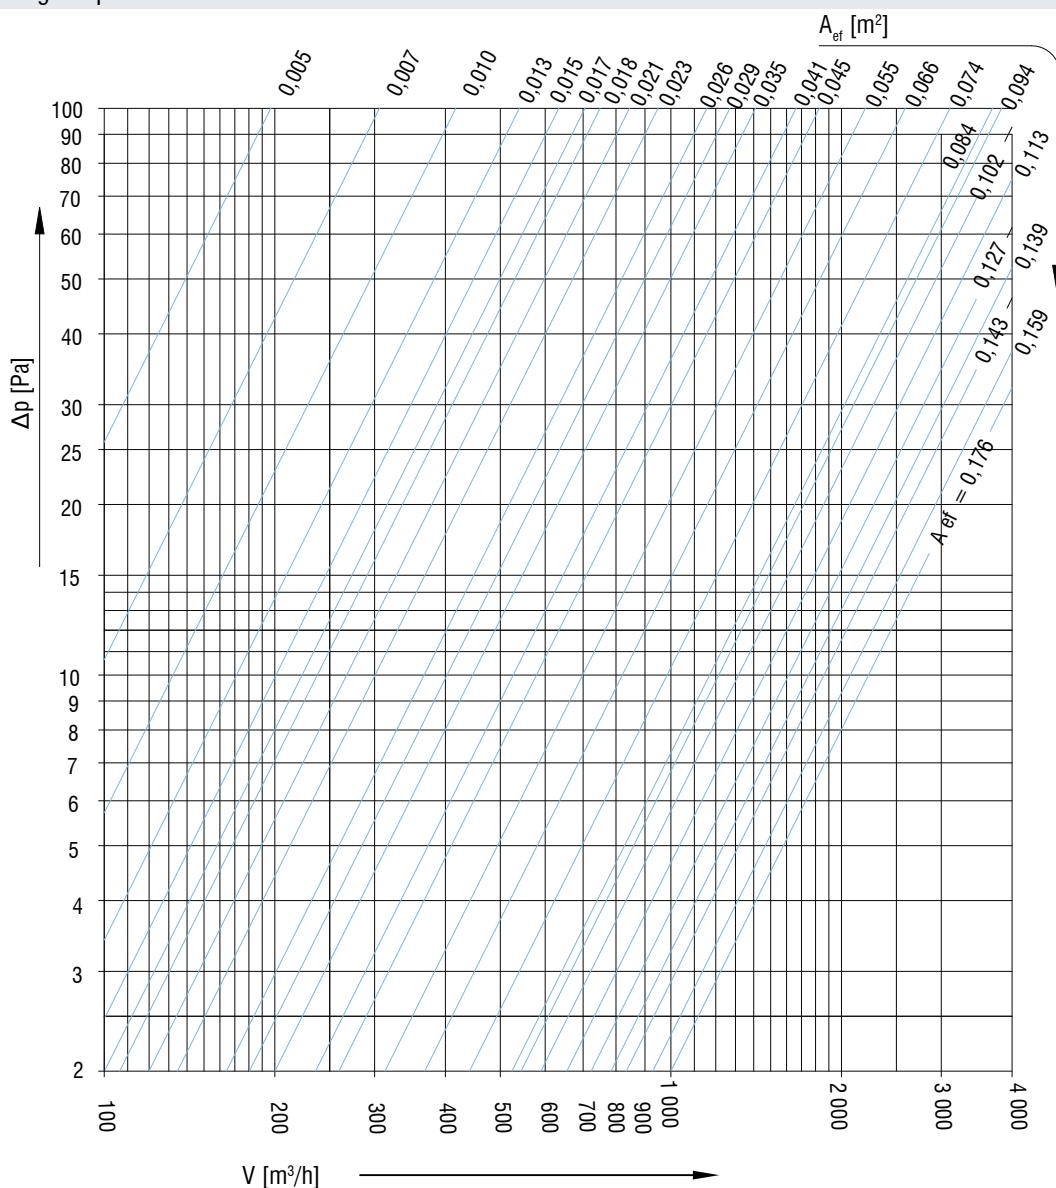
**2.4 Diagram padca tlaka in ravni zvočne moči za rešetke PCR brez vložka filtra**


Diagram dodatnega padca tlaka na rešetkah PCR za različice z zamenljivim filtrom

$V_{ef}$ (m/s)	Filter G2		Filter G4	
	$\Delta p_1$ (Pa)	$\Delta p_2$ (Pa)	$\Delta p_1$ (Pa)	$\Delta p_2$ (Pa)
	Začetni	Končni	Začetni	Končni
1	4	114	6	176
2	6	116	9	179
3	8	118	12	182
4	10	120	15	185
5	12	122	18	188
6	14	124	21	191
7	16	126	24	194
8	18	128	27	197
9	20	130	30	200
10	21	131	34	204
11	23	133	37	207
12	24	134	41	211

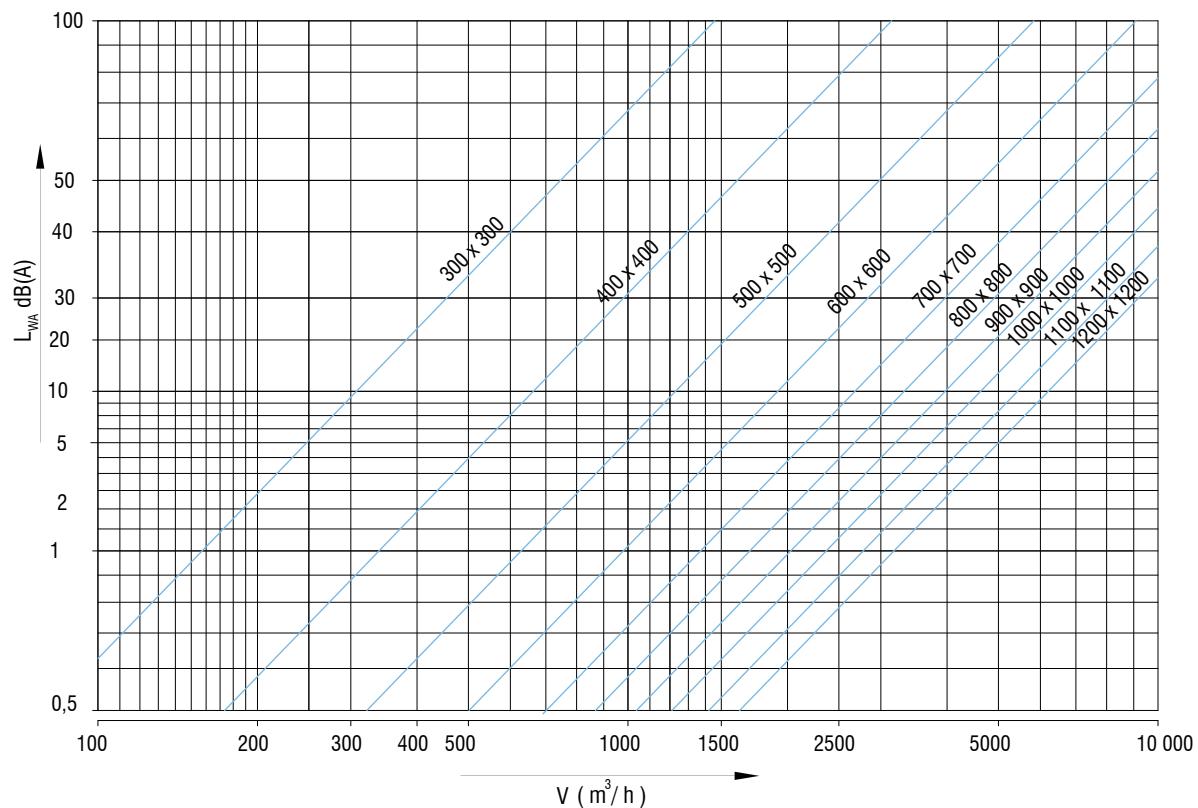
**2.5 Diagram ravni zvočne moči za rešetke ORP**


Tabela za korekcijo ravni zvočne moči

$A_{ef}(m^2)$	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4
$\Delta L_s$	-13	-10	-7	-3	0	3	6

 $L_{WA} \text{ dB [A]} - \text{Nivo zvočne moči na rešetki}$  ( $A_{ef} = 0,1$ )

$$L_{WA} \text{ dB [A]} = L_{WA \text{ } 0,1 \text{ } m^2} + \Delta L_s$$

 $\Delta L_s \text{ [dB]} - \text{Korekcija nivoja hrupa}$  ( $A_{ef} \neq 0,1 \text{ (m}^2\text{)}$ )  
za rešetke

Tabela za popravek vrednosti iz diagrama zaradi nagiba lamel rešetke

Kot odstopanja lamelnih rešetk	$\beta$	90°	45°
Kot širjenja zračnega curka	$\alpha$	60°	35°
Max. hitrost zraka	$v_L$	$0,5 \times v_L$	$0,7 \times v_L$
Max. temperaturna razlika	$\Delta t_L / \Delta t_z$	$0,5 \times$	$0,7 \times$
Indukcija	$i$	$2 \times i$	$1,4 \times i$
Oddaljenost med dvema sosednjima rešetkama, primer A-brez Coanda efekta	D	$> 0,3L$	$> 0,25L$
Oddaljenost med dvema sosednjima rešetkama, primer A-z Coanda efektom	D	$> 0,3L$	$> 0,25L$
Odklon curka	y	$2 \times y$	$1,4 \times y$


Izračun padca tlaka za rešetke, ki niso navedene v diagramih (OAM, OCM in OAS)

$$\text{OAM/OCM} \rightarrow \Delta p = 0,67194 \times v_{ef}^2$$

$$\text{OAS} \rightarrow \Delta p = 3,72 \times v_{ef}^2$$

## PREZRAČEVALNE REŠETKE

**2.6 Diagram širine curka  $b_{0,2}$  (za  $h > 0,8 \text{ m}$ )**

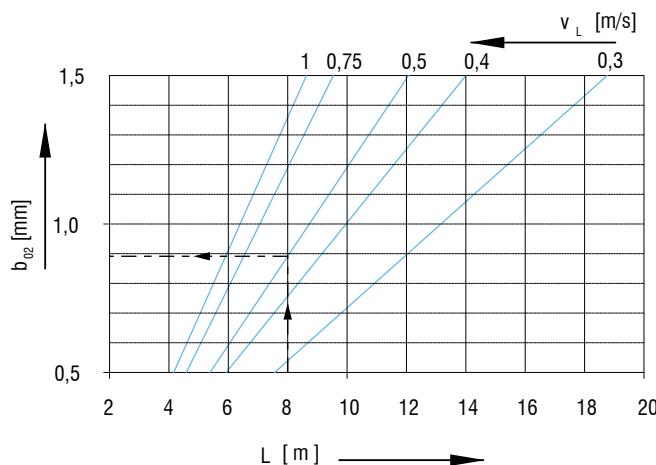


$$\Delta t L = k_1 x \Delta t Z x (V_L / V_{ef})$$


$k_1 = 0,9 \quad h \leq 0,3 \text{ m}$

$k_1 = 0,75 \quad h \geq 0,8 \text{ m}$

**2.6a Odklon curka zaradi  $\Delta t_z$**

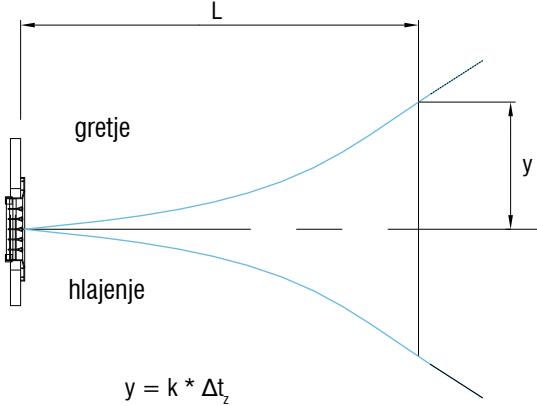

**2.7 Diagram toka zraka s Coanda efektom**

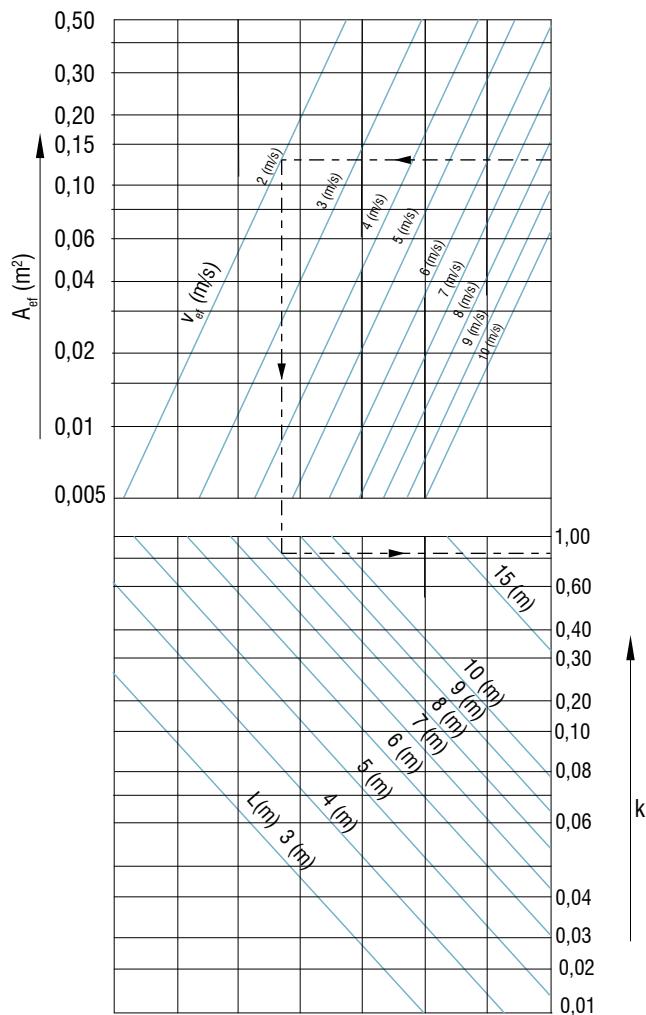

**2.8 Diagram toka zraka brez Coanda efekta**

